

BYGGMA

Tlf. 62 42 82 00
www.byggma.no





MASONITE
BYGGSYSTEM

Byggdetaljer

Bjelkelag
Utveksling med stikkspikring

Dato 31.03.11	Sign. AJW
Nr. B05-100	

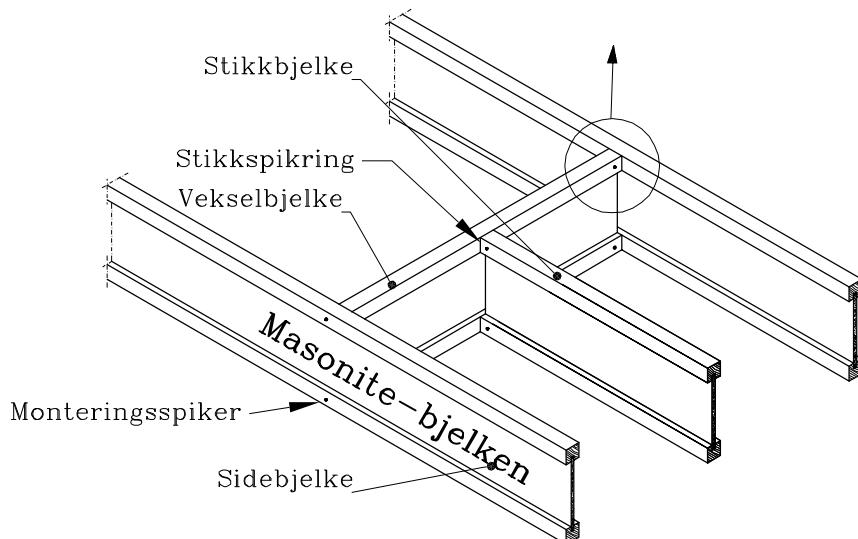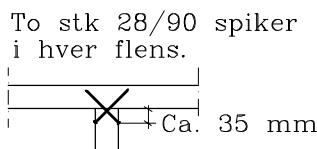

Stikkspikring alene kan være tilfredstillende for små utvekslinger rundt piper, kanaler osv. Det skal ikke være mer enn én stikkbjelke i utvekslingen. Stikkbjelken bør ikke være lengre enn ca. 1,6 meter i bjelkelag med nyttelast 2,0 kN/m² (boliglast) og 1,2 meter med nyttelast 3,0 kN/m². For enda større nyttelaster gjøres egen kontroll. Det forutsettes at utvekslingen ikke belastes med andre laster enn nyttelasten.

Kapasitet for 4 stk 2,8/90 rund spiker er satt til 1,8 kN (bruddlast).

Til stikkspikring benyttes ikke større spiker enn 34/95 firkant, men helst bør tynnere spiker benyttes for å unngå sprekkdannelse.